


Material: Umrüstsatz mit **Buchse**

**Umrüstsatz  
06.EM**

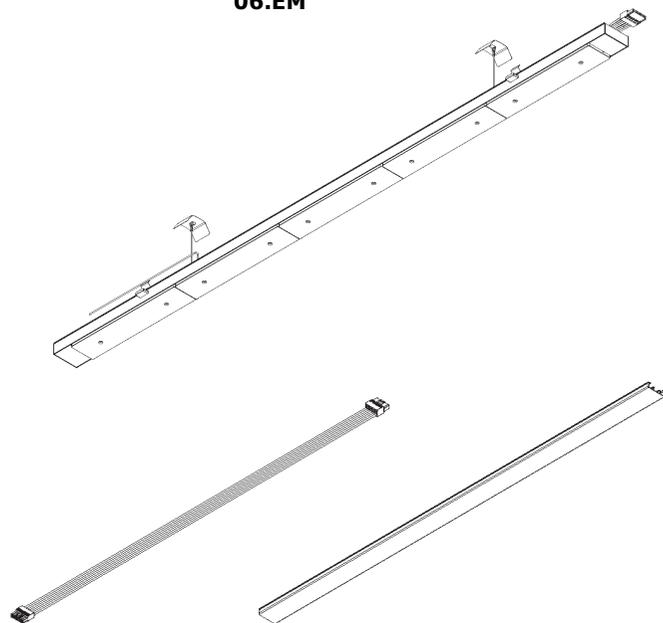

Verbindungskabel  
06.CON.1600


Blindabdeckung  
02.EMAS-5050




Buchse für Zuleitung  
06.BUCHSE

Material: Umrüstsatz mit **Schneidkontaktclips**

**Umrüstsatz  
06.EM**

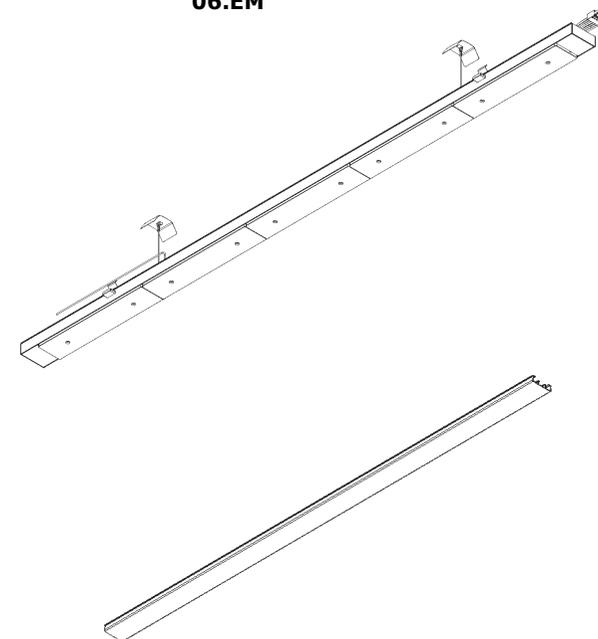

Blindabdeckung  
02.EMAS-5050



Buchse für Schneidkontakt  
06.SCHNEIDKONTAKT



5x



oder

5x



Clips 1.5mm<sup>2</sup>  
34.622.054

Clips 2.5mm<sup>2</sup>  
34.622.050



### SICHERHEITSHINWEIS

Die Leuchte ist durch eine Fachperson oder einen Elektriker zu montieren. Vor Montage- oder Demontearbeiten muss der Netzanschluss stromlos sein.



### RECYLING

Nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern ordnungsgemäss dem Recycling zuführen.



### ERDUNGSPFLICHT

- Leuchte der Schutzklasse 1
- PE-Schutzleiter muss korrekt angeschlossen werden
- **ACHTUNG:** unsachgemässe Installation kann zu Stromschlägen und Kurzschlüssen führen. Bei Unsicherheiten eine Elektrofachkraft hinzuziehen.



### REINIGUNG

Die Leuchte kann mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, damit die Blenden und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Installation Ømm <sup>2</sup>	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5
<b>Max. Anzahl Umrüstsätze in Serie</b>	21	28	35	45	13	17	21	27

**1**

über Sicherungsautomat spannungsfrei schalten (1)  
alte Leuchteneinsätze demontieren (2)

The diagram shows a circuit breaker being switched from 'ON' to 'OFF'. To the right, a sequence of four illustrations shows the disassembly of the old light fixture: the outer cover is removed, followed by the internal components, and finally the old light tube is detached from the track.

**3**

Sicherheitsseil mit Klammer einklicken

The diagram illustrates the safety cable being attached to the track. A circular callout shows a close-up of the clip being pushed onto the cable. Another callout shows the clip being pushed into the track, with the word 'Click' indicating the sound of the connection.

**2**

Aussenleiter L1, L2 oder L3 auswählen (1)  
Leistung über Dipswitch einstellen (2)

The diagram shows the track with a dipswitch. A circular callout shows the dipswitch being moved to the 'L1', 'L2', or 'L3' position. Another callout shows the dipswitch being moved to the 'ON' position, with arrows indicating the range of power settings.


**4**

Tragschiene erden

The diagram shows the support rail being grounded. A circular callout shows a ground wire being connected to the rail, with an arrow indicating the direction of the connection.


5

Kabel der Zuleitung abisolieren und Drähte in die Buchse stecken (1)  
Buchse mit Stecker der EM Umrüstsatzes verbinden (2)

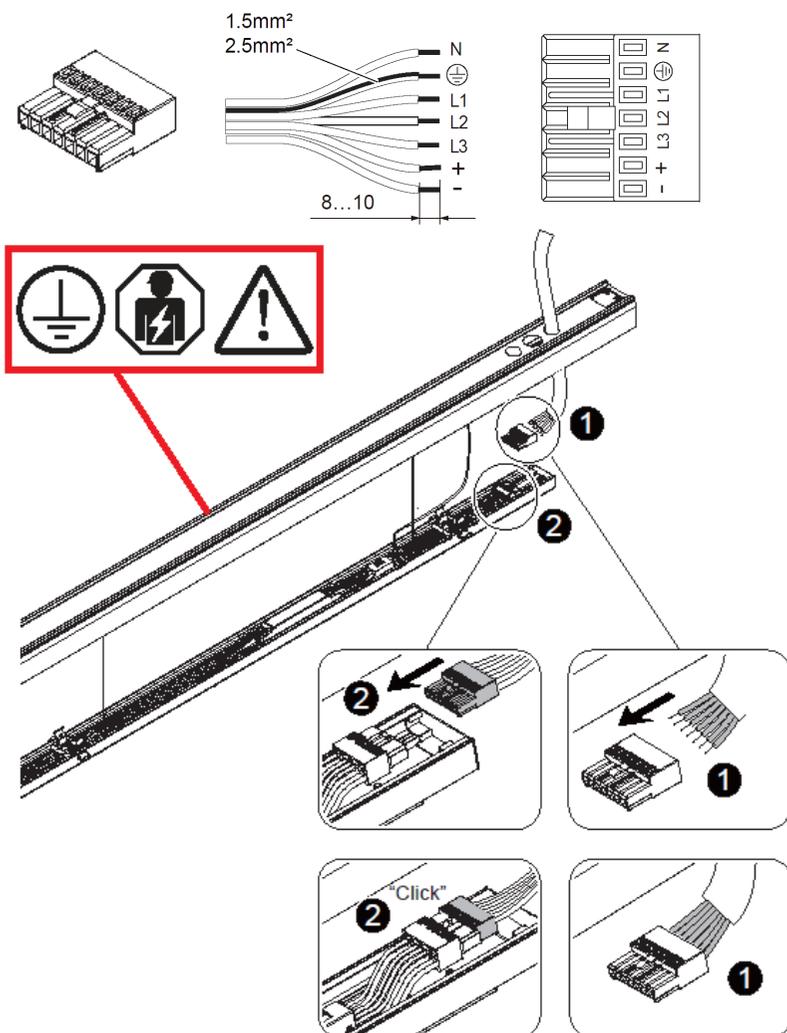




6

Verschluss rausziehen (1)  
EM Umrüstsatz platzieren (2) und Verschluss reindrücken (3)  
falls keine weiteren Umrüstsätze: Strom an (4)

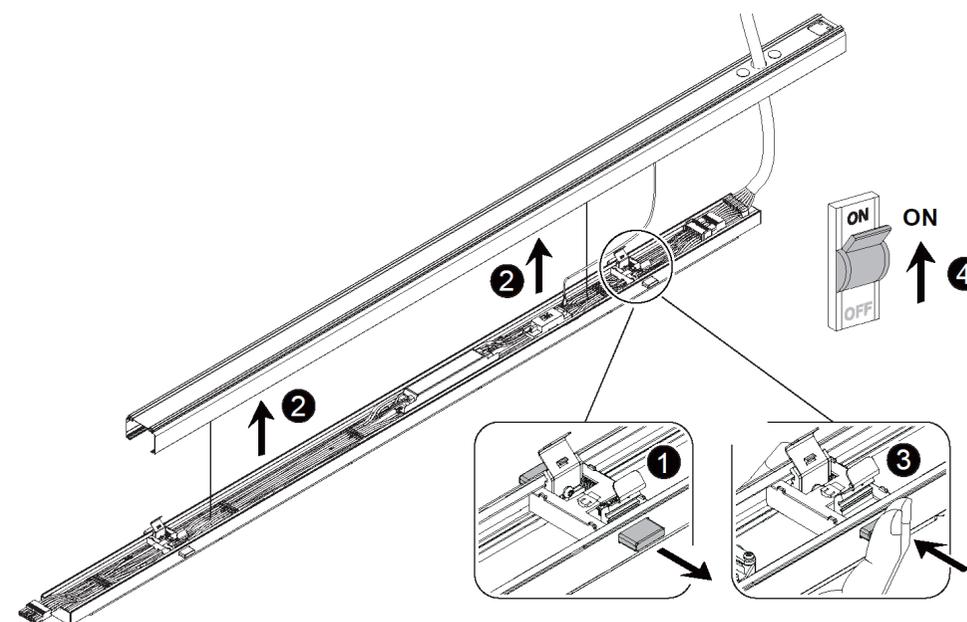


7 (falls weitere EM Umrüstsätze)

weitere EM Umrüstsätze verbinden (1) (2)

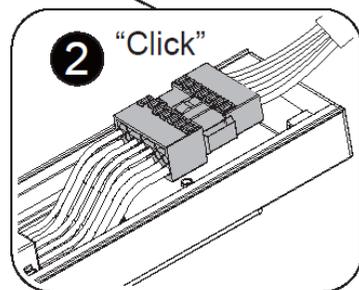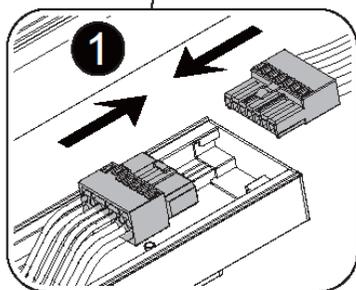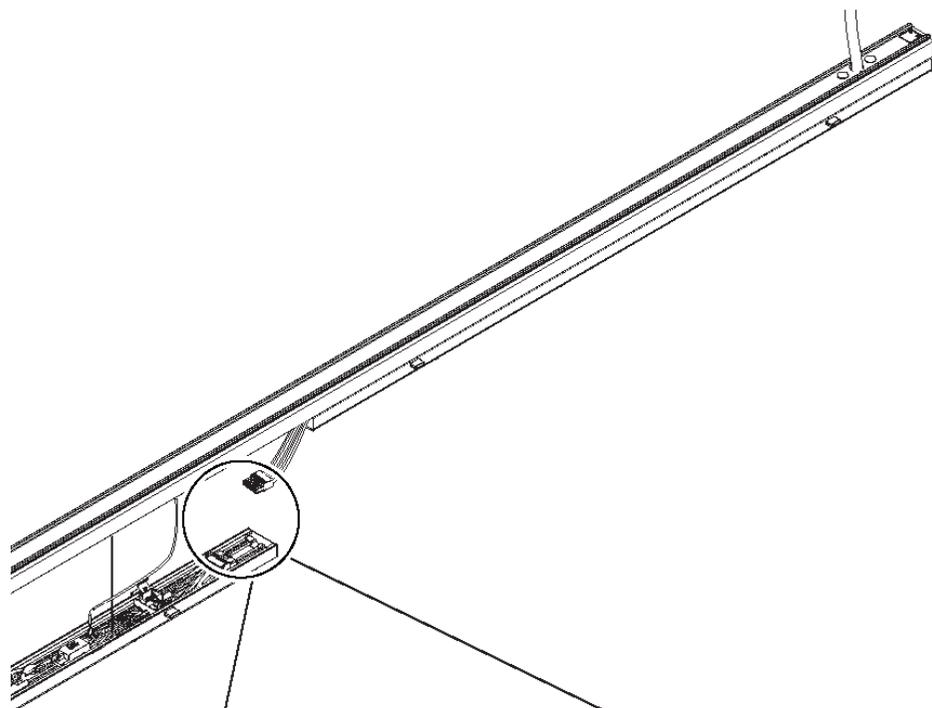

8 (falls Abdeckstreifen)

EM Abdeckstreifen auf passendes Mass zuschneiden

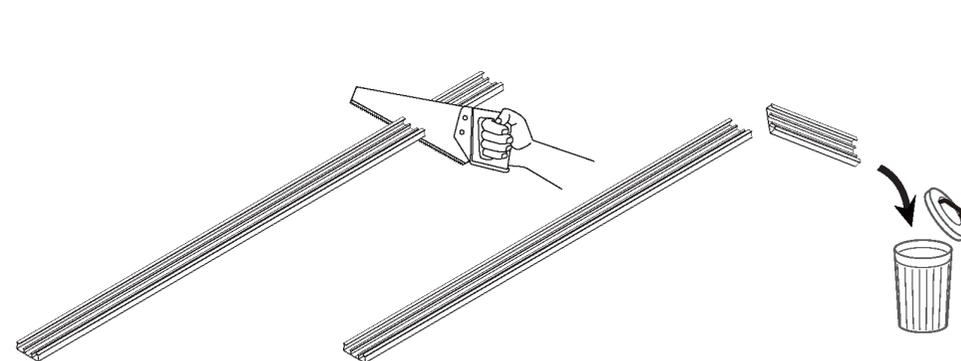

9 (falls Abdeckstreifen)

Verbindungskabel mit Buchse verbinden (1) (2)  
in Tragschiene platzieren (3)  
Abdeckstreifen platzieren (4)

